

2020年度焼却炉(クリーンZ炉)整備記録

	月	停止日	整備内容
2020年	4月	21日～25日	排ガス道錆付き除去・設備点検
	5月	—	なし
	6月	2日～3日	排ガス道錆付き除去
	7月	13日～17日	排ガス道錆付き除去・設備点検
	8月	26日～27日	排ガス道錆付き除去
	9月	—	なし
	10月	6日～8日	排ガス道錆付き除去
	11月	24日～25日	排ガス道錆付き除去
	12月		
2021年	1月		
	2月		
	3月		

『焼却・溶解・熱分解・シアン化合物の分解施設』
Z炉

処分した廃棄物の種類
(2020年10月)

	廃棄物の種類	量 (トン)
産業廃棄物	汚泥	4
	廃油	140
	廃プラスチック類	26
	金属屑	0
	木屑	3
	廃酸	48
	廃アルカリ	708
	燃えがら	0
	合 計	929
特別管理産業廃棄物	汚泥(有害)	0
	廃油(引火性)	13
	廃油(有害)	39
	燃えがら(有害)	0
	廃酸(強酸)	0
	廃酸(有害)	0
	廃アルカリ(強アルカリ)	154
	廃アルカリ(有害)	86
	合 計	292
合 計		1,221

『焼却・溶解・熱分解・シアン化合物の分解施設』
Z炉

処分した廃棄物の種類
(2020年9月)

	廃棄物の種類	量 (トン)
産業廃棄物	汚泥	0
	廃油	82
	廃プラスチック類	22
	金属屑	0
	木屑	4
	廃酸	22
	廃アルカリ	555
	燃えがら	0
	合 計	685
特別管理産業廃棄物	汚泥(有害)	0
	廃油(引火性)	23
	廃油(有害)	53
	燃えがら(有害)	0
	廃酸(強酸)	0
	廃酸(有害)	0
	廃アルカリ(強アルカリ)	137
	廃アルカリ(有害)	164
	合 計	377
合 計		1,062

『焼却・溶解・熱分解・シアン化合物の分解施設』
Z炉

処分した廃棄物の種類
(2020年8月)

	廃棄物の種類	量 (トン)
産業廃棄物	汚泥	0
	廃油	135
	廃プラスチック類	12
	金属屑	0
	木屑	7
	廃酸	40
	廃アルカリ	484
	燃えがら	0
	合 計	678
特別管理産業廃棄物	汚泥(有害)	0
	廃油(引火性)	22
	廃油(有害)	81
	燃えがら(有害)	0
	廃酸(強酸)	0
	廃酸(有害)	0
	廃アルカリ(強アルカリ)	132
	廃アルカリ(有害)	69
	合 計	304
合 計		982

『焼却・溶解・熱分解・シアン化合物の分解施設』
Z炉

処分した廃棄物の種類
(2020年7月)

	廃棄物の種類	量 (トン)
産業廃棄物	汚泥	0
	廃油	119
	廃プラスチック類	26
	金属屑	0
	木屑	13
	廃酸	39
	廃アルカリ	488
	燃えがら	0
	合 計	685
特別管理産業廃棄物	汚泥(有害)	0
	廃油(引火性)	42
	廃油(有害)	11
	燃えがら(有害)	0
	廃酸(強酸)	0
	廃酸(有害)	4
	廃アルカリ(強アルカリ)	116
	廃アルカリ(有害)	48
	合 計	221
合 計		906

『焼却・溶解・熱分解・シアン化合物の分解施設』
Z炉

処分した廃棄物の種類
(2020年6月)

	廃棄物の種類	量 (トン)
産業廃棄物	汚泥	26
	廃油	49
	廃プラスチック類	40
	金属屑	0
	木屑	3
	廃酸	98
	廃アルカリ	451
	燃えがら	0
	合 計	667
特別管理産業廃棄物	汚泥(有害)	0
	廃油(引火性)	10
	廃油(有害)	19
	燃えがら(有害)	0
	廃酸(強酸)	0
	廃酸(有害)	0
	廃アルカリ(強アルカリ)	173
	廃アルカリ(有害)	123
	合 計	325
合 計		992

『焼却・溶解・熱分解・シアン化合物の分解施設』
Z炉

処分した廃棄物の種類
(2020年5月)


	廃棄物の種類	量 (トン)
産業廃棄物	汚泥	56
	廃油	72
	廃プラスチック類	107
	金属屑	8
	木屑	5
	廃酸	78
	廃アルカリ	120
	燃えがら	0
	合 計	446
特別管理産業廃棄物	汚泥(有害)	0
	廃油(引火性)	30
	廃油(有害)	138
	燃えがら(有害)	0
	廃酸(強酸)	0
	廃酸(有害)	0
	廃アルカリ(強アルカリ)	494
	廃アルカリ(有害)	4
	合 計	666
合 計		1,112

『焼却・溶解・熱分解・シアン化合物の分解施設』
Z炉


処分した廃棄物の種類
(2020年4月)

	廃棄物の種類	量 (トン)
産業廃棄物	汚泥	11
	廃油	52
	廃プラスチック類	138
	金属屑	17
	木屑	1
	廃酸	48
	廃アルカリ	286
	燃えがら	0
	合 計	553
特別管理産業廃棄物	汚泥(有害)	0
	廃油(引火性)	26
	廃油(有害)	92
	燃えがら(有害)	0
	廃酸(強酸)	0
	廃酸(有害)	0
	廃アルカリ(強アルカリ)	64
	廃アルカリ(有害)	30
	合 計	212
合 計		765

焼却炉(クリーンZ炉)の位置

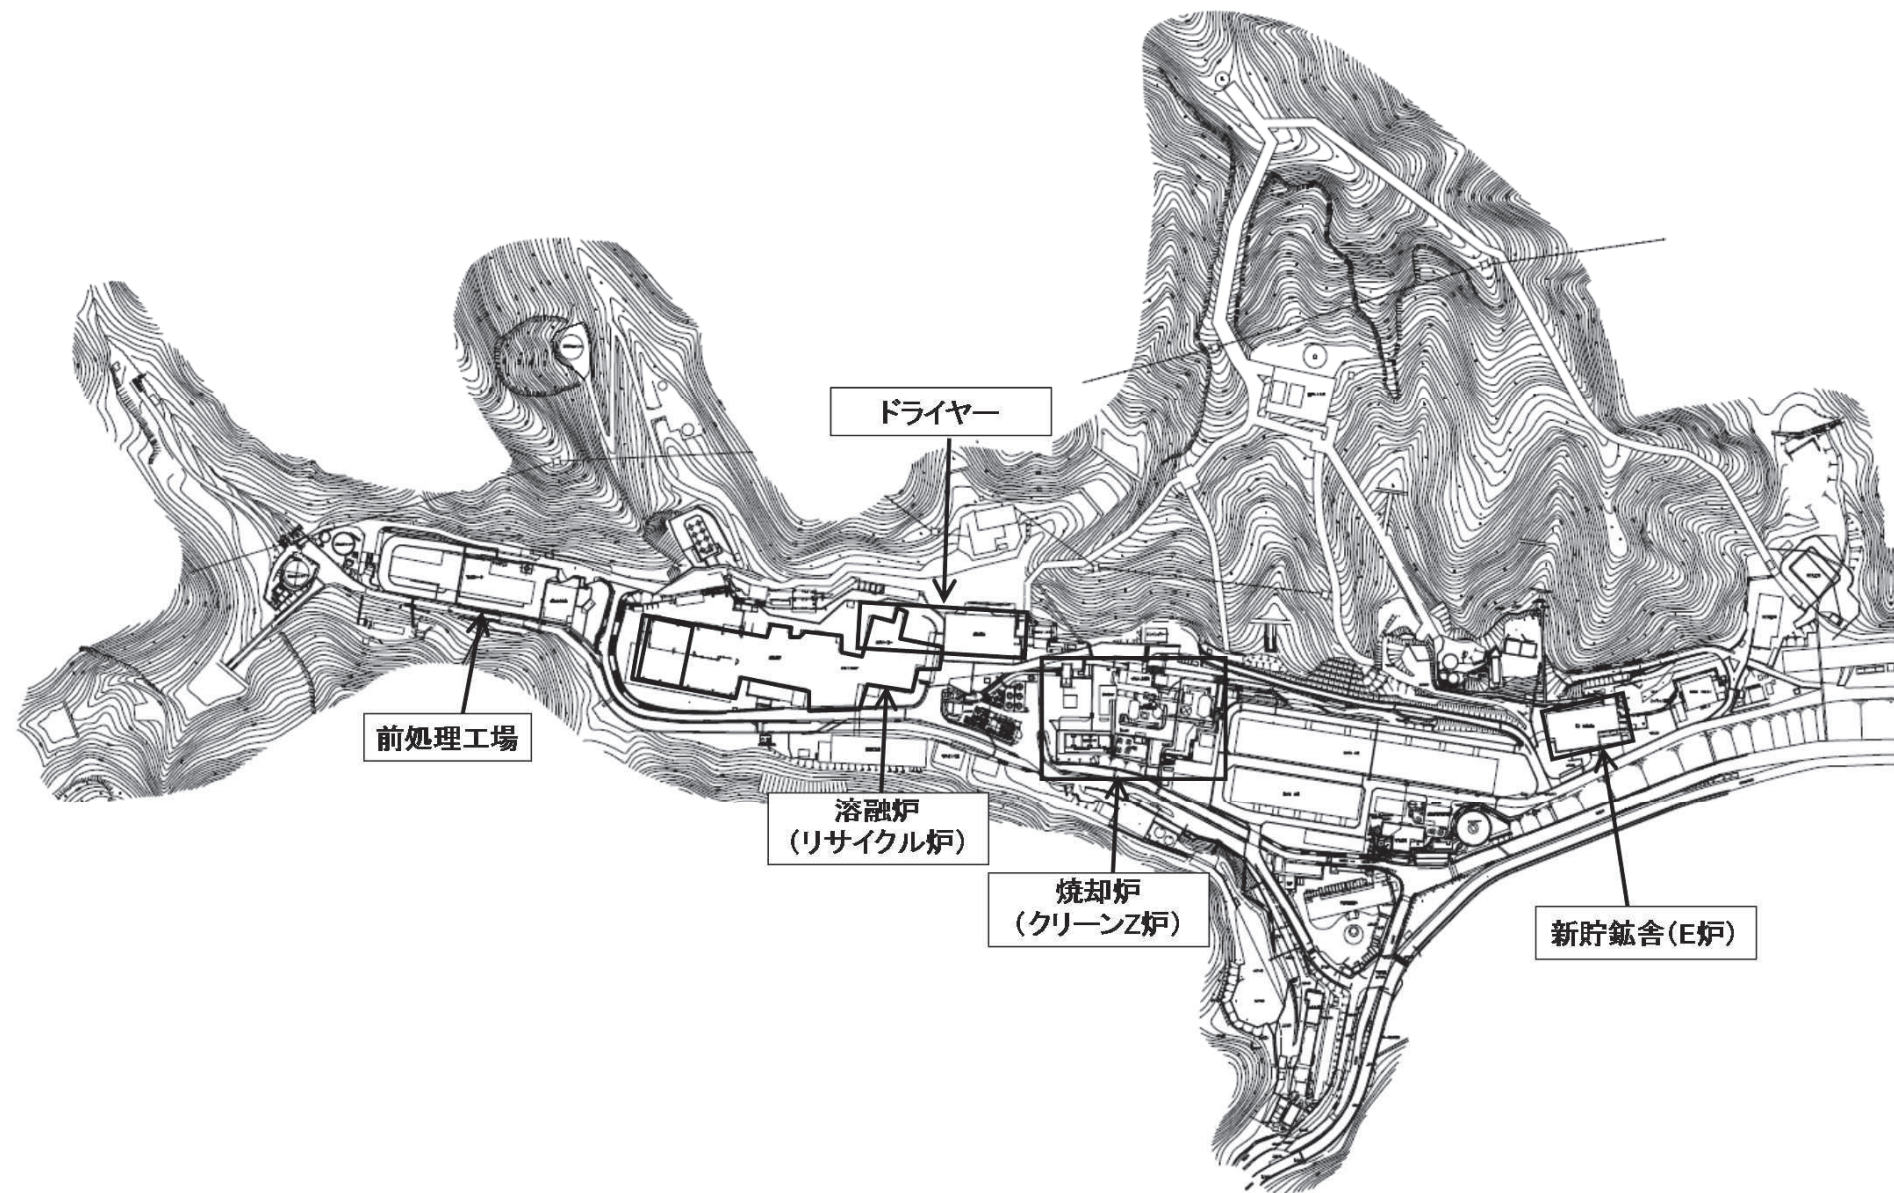

焼却炉（クリーンZ炉）排ガス処理設備配置図

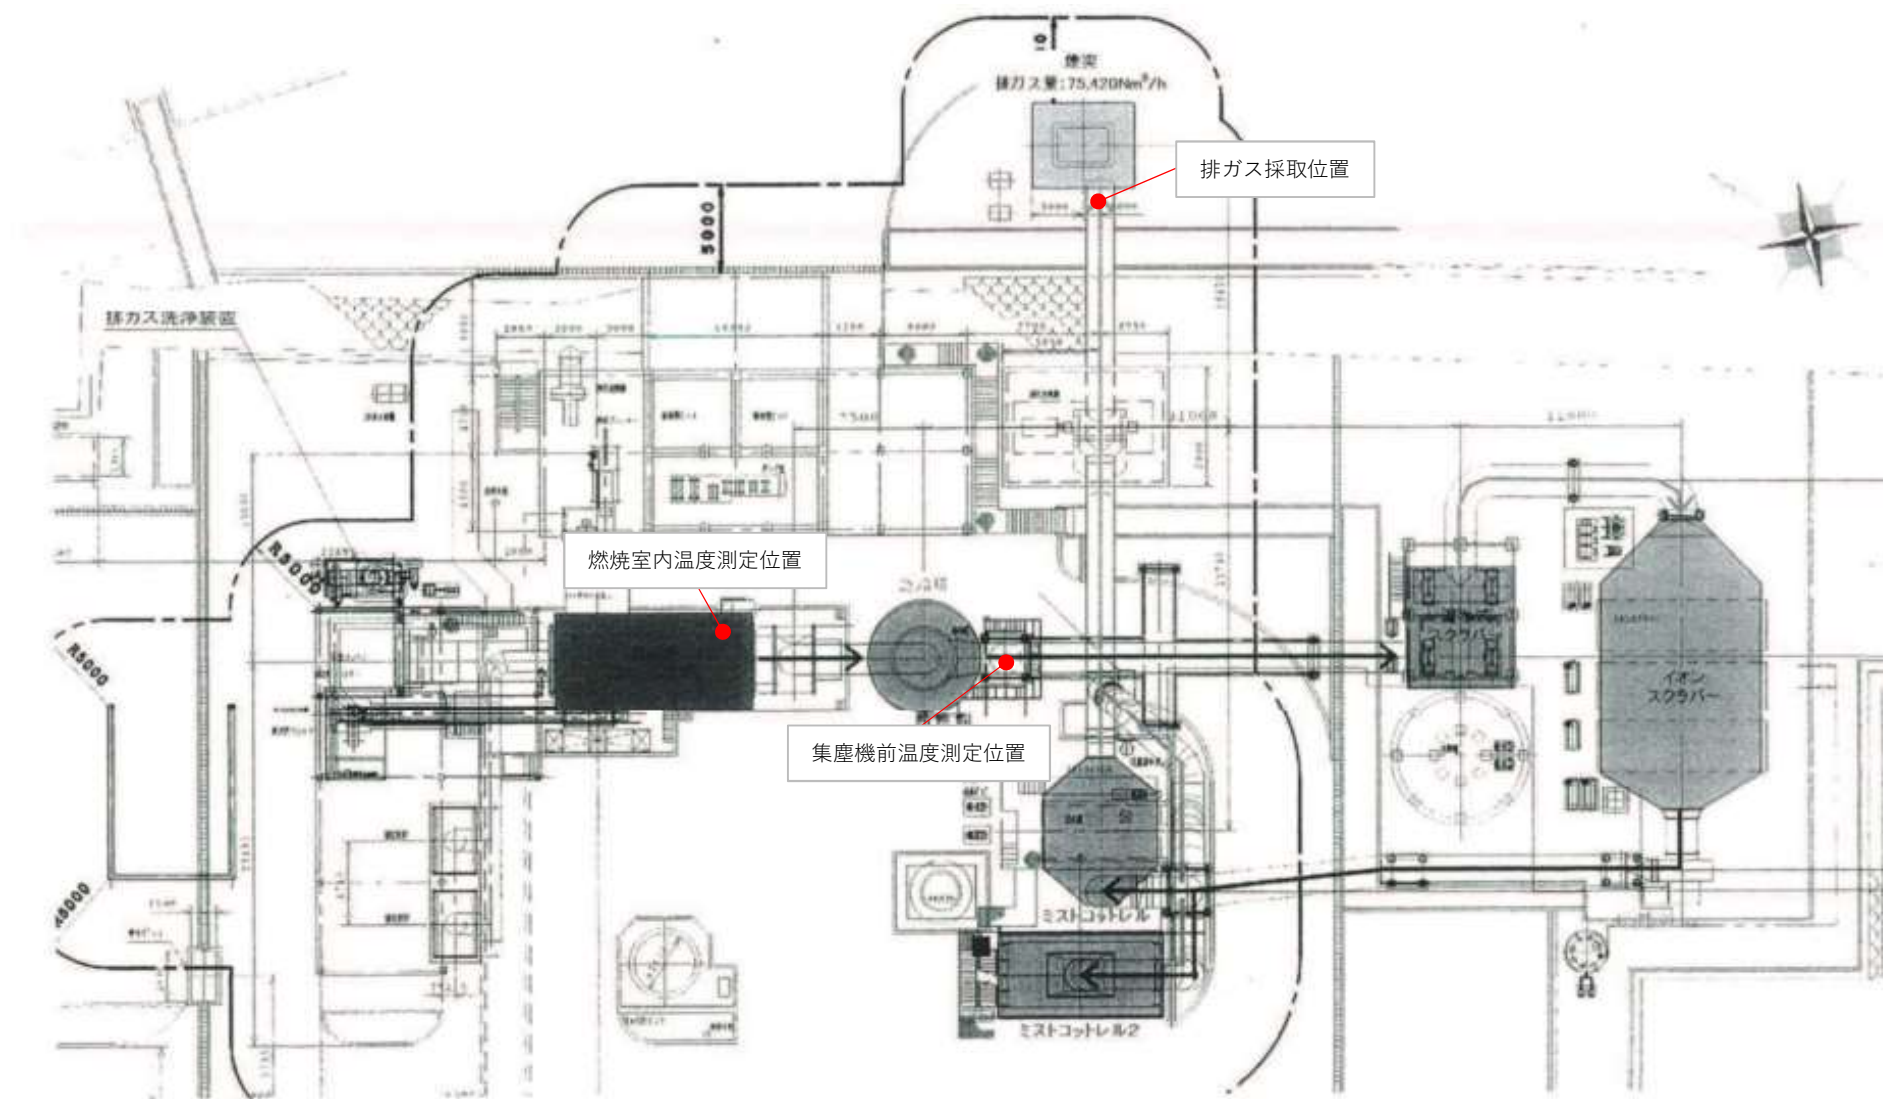

法基準及び届出値一覧表(大気)

(大雄院)

施設名	法上のばい煙発生施設		排出ガス量 m ³ /h-wet	いおう酸化物 m ³ N/h	窒素酸化物 ppm	ばいじん g/m ³ N	塩化水素 mg/m ³ N	鉛 mg/m ³ N	カドミウム mg/m ³ N	水銀 μg/m ³ N	ダイオキシン ng-EQ/m ³ N
調合ドライヤー	11乾燥炉	排出基準	－	279	250	0.30	－	－	－	－	－
		届出値最大	25,000	2.0	70	0.14	－	－	－	－	－
		届出値通常	18,000	1.3	70	0.14	－	－	－	－	－
		On	－	－	16	－	－	－	－	－	－
E炉 (リサイクル炉)	5金属の精錬又は鑄造の 用に供する溶解炉	排出基準	－	306	180	0.2(0.2)	－	－	－	400	(1)
		届出値最大	39,000	31	130	0.04	－	－	－	－	－
		届出値通常	33,900	27	113	0.03	－	－	－	19～89	－
		On	－	－	12	－(12)	－	－	－	－	(12)
Z炉	14(銅、鉛、亜鉛の精錬 用)ばい焼炉	排出基準	－	8.62	220(250)	0.1(0.08)	(700)	10	1	400	1
		届出値最大	75,420	2.0	188	0.02	－	5	0.1	－	1
		届出値通常	75,420	0.4	130	0.02	－	1	0.01	1.9～296	0.1
		On	－	－	14(12)	－(12)	(12)	－	－	－	12

※()は廃掃法維持管理基準 酸素濃度12%補正後の数値

排ガス測定記録

分類	施設名	測定年度
大気	焼却炉(クリーンZ炉)	2020

測定年月日 及び時刻 (開始時刻 ～終了時刻)	測定者	測定箇所	測定方法	ばい煙発生 施設の使用 状況	測 定 項 目																					
					排出ガス量 (m³/h)		酸素濃度 (%)	1回/2ヶ月		1回/2ヶ月		1回/2ヶ月		1回/2ヶ月		1回/2ヶ月		1回/2ヶ月		1回/4ヶ月		ダイオキシン濃度 (ng-TEQ/m³)				
								いおう酸化物の量 (m³/h)	いおう酸化物の濃度 (volppm)	ばいじん濃度 (g/m³) C (On=12%換算後) C (Os)	塩化水素濃度 (mg/m³) C (On=12%換算後)	窒素酸化物濃度 (volppm) Cs C (On=12%換算後) C (On=14%換算後)		鉛 (mg/m³)	カドミウム (mg/m³)	水銀 (µg/m³)										
					平均	最大	平均					最大	平均			最大	平均	最大	平均	最大	全Hg	ガス状Hg	粒子状Hg			
									平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	全Hg	ガス状Hg	粒子状Hg	
2020/04/10 09:32 ～ 14:45	株式会社環境 分析セン ター	MC後	JIS K 0301 JIS K 0311 JIS Z 8808 JIS Z 0083	通常運転	湿り	58,600	58,600	13.7					0.032	0.032					0.40	0.40	0.02	0.02				0.53 (ガス状) 0.046 (粒子状)
					乾き	48,000	48,000							0.026	0.026											
2020/04/14 09:28 ～ 14:10	株式会社環境 分析セン ター	MC後	JIS K 0301 JIS K 0311 JIS Z 8808	通常運転	湿り	59,600	59,600	13.7					0.11	0.11												0.30 (ガス状) 0.045 (粒子状)
					乾き	48,400	48,400							0.087	0.087											
2020/04/16 08:55 ～ 13:55	JX金属株 技術開発セ ンター	MC後	JIS K 0301 JIS K 0103 JIS K 0107 JIS K 0104 JIS K 0222 JIS Z 8808	通常運転	湿り	56,000	58,484	13.1	<0.1	<0.1	<1	<1			1	1	80	81	92	94	11	6.7	5.2			
					乾き	47,000	48,366																			
2020/04/30 09:30 ～ 10:52	環境管理協 会	MC後	JIS K 0301 JIS Z 8808	通常運転	湿り	47,000	47,000	13.0					0.015	0.015												
					乾き	40,900	40,900							0.013	0.013											
2020/05/14 10:00 ～ 11:32	環境管理協 会	MC後	JIS K 0301 JIS Z 8808	通常運転	湿り	51,800	51,800	14.2					0.006	0.006												
					乾き	45,800	45,800							0.004	0.004											
2020/06/09 08:48 ～ 13:22	JX金属(株) 技術開発セ ンター	MC後	JIS K 0301 JIS K 0103 JIS K 0107.7.1 JIS K 0104	通常運転	湿り	51,000	51,381	12.5	<0.1	<0.1	<1	<1			<1	<1	79	83	85	90						
					乾き	40,000	40,672																66	70		
2020/06/15 10:14 ～ 12:44	環境管理協 会	MC後	JIS K 0301 JIS Z 8808 JIS K 0083	通常運転	湿り	46,700	46,700	13.0					0.013	0.013							0.63	0.63	0.01	0.01		
					乾き	40,300	40,300							0.011	0.011											
2020/06/24 11:42 ～ 12:38	環境管理協 会	MC後	JIS K 0301 JIS Z 8808	通常運転	湿り	48,700	48,700	13.6					0.005	0.005												
					乾き	42,200	42,200							0.004	0.004											
2020/06/24 09:20 ～ 11:40	環境管理協 会	MC後	JIS K 0301 JIS K 0222 JIS Z 8808	通常運転	湿り	49,900	49,900	13.6													14	2.6	11			
					乾き	43,200	43,200																			
2020/07/30 09:30 ～ 11:26	環境管理協 会	MC後	JIS K 0301 JIS Z 8808	通常運転	湿り	48,300	48,300	13.8					0.005	0.005												
					乾き	42,500	42,500							0.004	0.004											

排ガス測定記録

分類	施設名	測定年度
大気	焼却炉(クリーンZ炉)	2020

測定年月日 及び時刻 (開始時刻 ～終了時刻)	測定者	測定箇所	測定方法	ばい煙発生 施設の使用 状況	測 定 項 目																								
										1回/2ヶ月				1回/2ヶ月		1回/2ヶ月		1回/2ヶ月				1回/2ヶ月		1回/2ヶ月		1回/4ヶ月			1回/6ヶ月
					排出ガス量 (m³/h)		酸素濃度 (%)	いおう酸化物の量 (m³/h)		いおう酸化物の濃度 (volppm)		ばいじん濃度 (g/m³)		塩化水素濃度 (mg/m³)		窒素酸化物濃度 (volppm)				鉛 (mg/m³)		カドミウム (mg/m³)		水銀 (µg/m³)			ダイオキシン濃度 (ng-TEQ/m³)		
												C (On=12%換算後)		C (On=12%換算後)		Cs		C (On=12%換算後)											
					平均	最大		平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大			平均	最大	平均	最大	平均	最大	平均	最大	全Hg	ガス状Hg	粒子状Hg	
2020/07/30 10:40 ～ 15:40	㈱タツタ環境 分析セン ター	MC後	JIS K 0301 JIS K 0311 JIS Z 8808	通常運転	湿り	48,300	48,300	13.8																		0.23			
				乾き	42,500	42,500																							
2020/08/21 09:30 ～ 11:18	環境管理協 会	MC後	JIS K 0301 JIS Z 8808	通常運転	湿り	53,300	53,300	12.4				0.005	0.005							0.50		<0.01							
				乾き	42,100	42,100						0.004	0.004																
2020/08/25 09:00 ～ 13:40	JX金属(株) 技術開発セ ンター	MC後	JIS K 0301 JIS K 0103 JIS K 0107.7.1 JIS K 0104 JIS K 0222 JIS Z 8808	通常運転	湿り	53,000	54,148	13.8	<0.1	<0.1	<1	<1		<1	<1	72	74	91	93					29	4.1	25			
				乾き	40,000	41,109													71	72									
2020/09/03 09:42 ～ 13:05	環境管理協 会	MC後	JIS K 0301 JIS Z 8808	通常運転	湿り	49,000	49,000	14.3				0.005	0.005																
				乾き	39,400	39,400						0.003	0.003																
2020/10/15 09:30 ～ 13:40	環境管理協 会	MC後	JIS K 0301 JIS Z 8808 JIS K 0083	通常運転	湿り	53,100	53,100	13.6				0.001	0.001							0.51	0.51	<0.01	<0.01						
				乾き	44,400	44,400						0.001	0.001																
2020/10/15 10:50 ～ 15:00	㈱タツタ環境 分析セン ター	MC後	JIS K 0301 JIS K 0311 JIS Z 8808	通常運転	湿り	53,100	53,100	13.7																		0.37			
				乾き	44,400	44,400																							
2020/10/22 08:43 ～ 13:42	JX金属(株) 技術開発セ ンター	MC後	JIS K 0301 JIS K 0103 JIS K 0107.7.1 JIS K 0104 JIS K 0222 JIS Z 8808	通常運転	湿り	52,000	52,258	13.8	<0.1	<0.1	<1	<1		<1	<1	84	87	100	109					40	19	20			
				乾き	41,000	41,878													82	85									
排出基準						-	-	-	8.62	-	-	-	0.08	-	700	-	-	-	250	-	10	-	1	-	400	-	-	1	
												0.10	-					220	-										
申 請 値					湿り	75,420	75,420	-	0.4	2.0	-	-	-	-	-	130	188	180	-	1.0	5.0	0.01	0.1	1.9～296	-	-	1		
												0.02	0.02					140	-										

公表すべき維持管理の状況に関する情報(Z炉2020年度)

DXN			
排ガスを採取した年月日	結果の得られた年月日	採取位置	測定結果
2020/4/10	2020/4/17	MC後	別紙に記載
2020/4/14	2020/4/21	〃	〃
2020/5/8	2020/5/15	〃	〃
2020/7/30	2020/8/6	〃	〃

ばいじん			
排ガスを採取した年月日	結果の得られた年月日	採取位置	測定結果
2020/4/10	2020/4/16	MC後	別紙に記載
2020/4/14	2020/4/20	〃	〃
2020/4/30	2020/5/1	〃	〃
2020/5/8	2020/5/13	〃	〃
2020/5/14	2020/5/18	〃	〃
2020/6/15	2020/6/30	〃	〃
2020/6/24	2020/6/30	〃	〃
2020/7/30	2020/8/4	〃	〃
2020/8/21	2020/9/18	〃	〃
2020/9/3	2020/9/18	〃	〃

水質測定記録表(大雄院)

分類	施設名	測定箇所	測定年度	ページ数
水質 pH	排水処理設備 大雄院	放流口	2020	1/1

測定年月日	測定項目 : pH																														
	1回/日																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2020年4月	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	
2020年5月	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2
2020年6月	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	
2020年7月	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4
2020年8月	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3
2020年9月	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	
2020年10月	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4
2020年11月	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	
2020年12月																															
2021年1月																															
2021年2月																															
2021年3月																															
排水基準	5.8～8.6		測定方法： JIS K0102 備考： 大雄院放流口はpH計がないため、JX金属最終槽と日立鉱山最終槽のpHを排水量で算定した推定値 max 7.5 ave 7.3																												
申請値	5.8～8.6		測定者： HMC製造1課員 排出基準が超過した際は、茨城県へ報告する。（県条例；様式第9号の3 水質測定結果報告書を使用） min 7.1 n 244																												
自主基準	6.5～8.3		採水者： HMC製造1課員																												

水質測定記録表(大雄院)

分類	施設名	測定箇所	測定年度	ページ数
水質 pH以外	排水処理設備 大雄院	放流口	2020	1/2

測定年月日	特定施設の 使用状況	排水量 (m ³ /日)	測定項目(単位:mg/l、ただし透視度は度、DXNはpg-TEQ/l)																			
			1回/週	1回/週	1回/週	1回/週	1回/週	1回/週	1回/週	1回/週	1回/月	1回/週	1回/週	1回/週	1回/月以上	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/月	1回/年
			Cu	Pb	Zn	Cd	As	Se	F	B	T-CN	COD	SS	BOD※ ¹	T-Cr	アンモニア 性窒素※ ²	亜硝酸性 窒素	硝酸性 窒素	透視度	Hg	n-ヘキサン 抽出物質	DXN
2020/4/1	通常操業	26,497	0.08	0.003	0.23	0.0006	<0.001	0.003	0.6	0.4	<0.01	1	5							<1		
2020/4/8	通常操業	25,838	0.07	0.020	0.17	0.0008	0.002	0.007	0.5	0.4	<0.01	2	6	<1	<0.01	<1	<1	<1	>30	<0.0005		
2020/4/15	通常操業	27,682	0.16	0.007	0.37	0.0008	<0.001	0.003	0.5	0.5	<0.01	1	7									
2020/4/22	通常操業	25,600	0.19	<0.001	0.34	0.0008	<0.001	0.005	0.5	0.1	<0.01	2	8	<1								
2020/5/13	通常操業	29,332	0.04	0.005	0.18	0.0008	<0.001	0.004	0.7	0.6	<0.01	2	2	<1	<0.01	<1	<1	<1	>30	<0.0005		
2020/5/20	通常操業	28,612	0.10	0.006	0.25	0.0009	<0.001	0.005	0.8	0.4	<0.01	2	6									
2020/5/27	通常操業	26,095	0.12	0.004	0.27	0.0007	<0.001	0.005	0.8	0.3	<0.01	2	7	<1							1	
2020/6/3	通常操業	25,441	0.14	0.001	0.36	0.0007	<0.001	0.003	0.5	<0.1	<0.01	2	8							<1		
2020/6/10	通常操業	26,765	0.14	0.008	0.36	0.0009	<0.001	0.002	0.6	0.3	<0.01	2	5	<1	<0.01	<1	<1	<1	>30	<0.0005		
2020/6/17	通常操業	26,577	0.15	0.007	0.40	0.0008	<0.001	0.003	0.7	0.7	<0.01	1	7									
2020/6/24	通常操業	27,723	0.13	0.002	0.34	0.0007	<0.001	0.002	0.8	1.0	<0.01	2	9	<1								
2020/7/1	通常操業	30,436	0.13	0.005	0.34	0.0008	<0.001	0.003	0.7	0.3	<0.01	1	9							<1		
2020/7/8	通常操業	33,561	0.19	0.003	0.34	0.0010	<0.001	0.006	0.8	0.3	<0.01	1	10	<1	<0.01	<1	<1	<1	>30	<0.0005		
2020/7/15	通常操業	32,625	0.20	0.001	0.43	0.0008	<0.001	0.003	0.5	<0.1	<0.01	1	10									
2020/7/22	通常操業	34,279	0.06	0.003	0.24	0.0008	<0.001	0.002	0.6	0.4	<0.01	1	19	1								
2020/7/29	通常操業	33,758	0.17	0.003	0.45	0.0008	<0.001	0.003	0.7	0.2	<0.01	2	12								0.049	
2020/8/5	通常操業	32,525	0.07	0.005	0.29	0.0008	<0.001	0.002	0.5	0.2	<0.01	1	11							<1		
2020/8/19	通常操業	29,122	0.10	0.003	0.33	0.0007	<0.001	0.002	0.5	0.2	<0.01	1	8	<1	<0.01	<1	<1	<1	>30	<0.0005		
2020/8/26	通常操業	25,381	0.08	0.002	0.29	0.0006	<0.001	0.002	0.6	0.4	<0.01	<1	6									
2020/9/2	通常操業	26,596	0.06	0.004	0.24	0.0006	<0.001	0.002	0.9	0.7	<0.01	1	5							<1		
2020/9/9	通常操業	24,561	0.06	0.006	0.23	0.0006	<0.001	0.003	0.6	0.4	<0.01	1	4	<1	<0.01	<1	<1	<1	>30	<0.0005		
2020/9/16	通常操業	22,899	0.06	0.002	0.27	0.0005	<0.001	0.002	1.0	0.5	<0.01	1	6									
2020/9/23	通常操業	26,361	0.08	0.019	0.28	0.0009	0.001	0.004	0.9	0.6	<0.01	1	7	1								
2020/9/30	通常操業	24,163	0.04	0.007	0.18	0.0006	<0.001	0.003	0.7	0.6	<0.01	<1	6									
排出基準			3	0.1	5	0.03	0.1	0.1	15	30	1	15	25	15	1	100			—	0.005	5	10
申請値 (最大)		42,475	1.0	0.08	2.0	0.02	0.08	0.08	7	—	<0.1	—	25	15	0.1	—			—	—	—	—
自主基準			0.3	0.04	0.5	0.01	0.03	0.03	2	—	0.05	10	10	10	—	—			—	—	3	5

測定方法: JIS K0102

測定者: 技術開発センター (DXNのみ ㈱タツタ環境分析センター)

採水者: HMC製造1課員

備考: 排出基準が超過した際は、茨城県へ報告する。(県条例; 様式第9号の3 水質測定結果報告書を使用)

※1: BOD測定結果「—」は分析スケジュールにて休日の都合により測定無としているもの

※2: アンモニア性窒素に0.4を乗じた値を記載

水質測定記録表(大雄院)

分類	施設名	測定箇所	測定年度	ページ数
水質 pH以外	排水処理設備 大雄院	放流口	2020	2/2

[illegible]

測定方法: JIS K0102

測定者:技術開発センター(DXNのみ(株)タツタ環境分析センター)

採水者:HMC製造1課員

備考： 排出基準が超過した際は、茨城県へ報告する。（県条例；様式第9号の3 水質測定結果報告書を使用）

※1:BOD測定結果「－」は分析スケジュールにて休日の都合により測定無としているもの

※2:アンモニア性窒素に0.4を乗じた値を記載